

- Use the same cable diameter for primary and secondary side.
- A single secondary cable is possible (free choice of the terminal pair)
- Kabel mit gleichem Durchmesser für Primär- und Sekundärseite verwenden.
- Eine einzelne Sekundärleitung ist möglich (Klemmpaar frei wählbar).

Wire stripping:

Sheath = 12 mm [A]







Conductors = 7 mm [B]

Abisolierung der

Anschlussleitung:

Kabelmantel = 12 mm [A]

Leitungsadern = 7 mm [B]

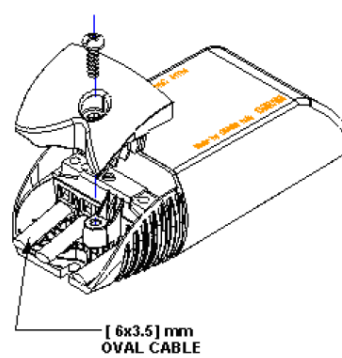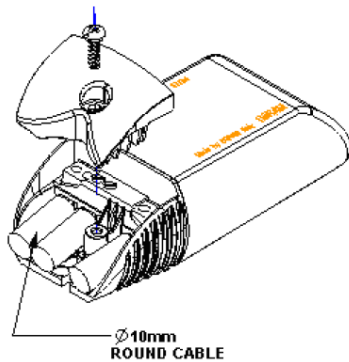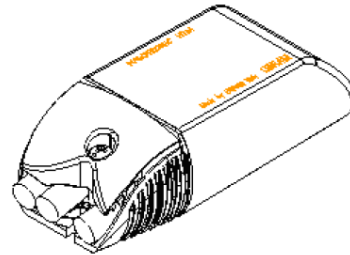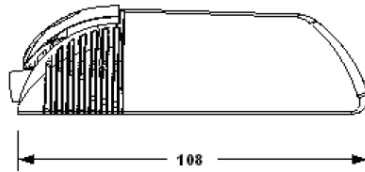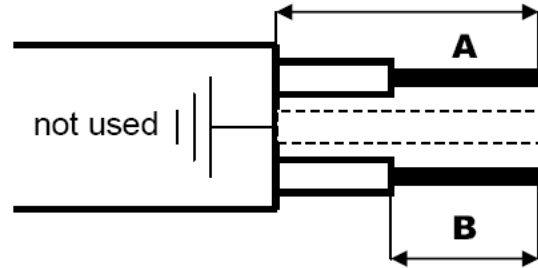

Wiring with dimmer | Verdrahtung mit Dimmer

